



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

检测报告

TEST REPORT

BETC-T5CC-2025-00044

产品名称
Name of Product

辐射屏蔽窗幕系统

委托单位
Client

中科能控（北京）科技有限公司

检测类别
Test Category

委托检测



建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection & Test of Building Engineering



建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD.
国家建筑工程质量检验检测中心



NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION &TEST OF BUILDING ENGINEERING

委托编号(Commission No.):2025-00340

报告编号(No. of Report):BETC-T5CC-2025-00044

第1页共2页(Page 1 of 2)

委托单位(Client)		中科能控(北京)科技有限公司		
地址(ADD.)			样品编号(NO.)	T5CC-2025-00044
样品(Sample)	名称(Name)	辐射屏蔽窗幕系统	状态(State)	正常
	商标(Brand)	中科能控	规格型号(Type/Model)	(1500×1500)mm
生产单位(Manufacturer)		中科能控(北京)科技有限公司		
送样日期(Date of delivery)		2025-01-08	数量(Quantity)	1樘
工程名称(Name of engineering)		/		
检测(Test)	项目(Items)	传热系数	地点(Place)	葛渠实验基地
	仪器(Instruments)	BHR建筑门窗保温性能检测设备	日期(Date)	2025年01月13日~ 2025年01月14日
检测依据(Test based on)		GB/T 8484-2020 《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》		
判定依据(Criteria based on)				
检测结论(Conclusion)				
经检测,该样品传热系数(辐射屏蔽窗幕系统展开和收起两种状态下)的检测结果详见报告第2页。 (本页以下无正文)				
备注(Remark)				
批准(Approval)	审核(Verification)	主检(Chief tester)	联系电话(Tel.)	报告日期(Date)
王洪博	王昭君	何台	010-88386984	2025年03月10日

中
章

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD
国家建筑工程质量检验检测中心

NATIONALCENTER FOR QUALITY INSPECTION &TEST OF BUILDING ENGINEERING

报告编号(No. of Report):BETC-T5CC-2025-00044第 2 页 共 2 页 (Page 2 of2)

序号	检测项目	检测依据	技术指标	检测结果	单项评定
1	传热系数, W/(m²·K)	GB/T 8484-2020	—	辐射屏蔽窗幕系统展开状态下K=1.9	—
				辐射屏蔽窗幕系统收起状态下K=2.3	



图1辐射屏蔽窗幕系统展开状态下

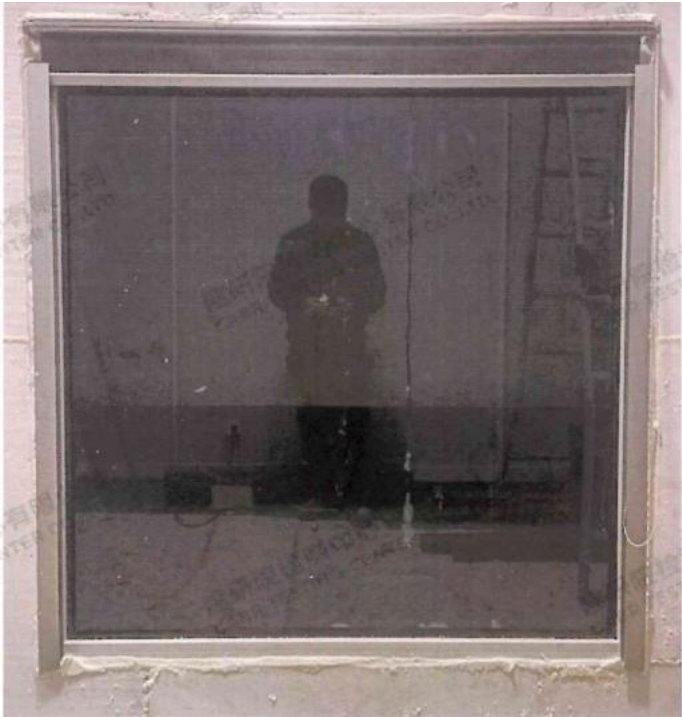


图2辐射屏蔽窗幕系统收起状态下

(本页以下无正文)

